



Kiel-Bremerskamp

Luftqualität in Schleswig-Holstein

Eggebek

Jahresübersicht 2017

Lufthygienische Überwachung
Schleswig-Holstein

**Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Technischer Umweltschutz (Abt. 7)
Lufthygienische Überwachung Schleswig-Holstein (Dez. 74)
Postfach 1917
25509 Itzehoe
Email: luesh@llur.landsh.de**

Ansprechpersonen:
Joachim Lehmhaus
Heike Mayer

Oktober 2018

Titelgrafik:
© LLUR, Dezernat 74

Das Dezernat 74 des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
ist akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
<http://www.dakks.de/content/akkreditierte-stellen-dakks?Regnr=D-PL-14611-01-00>



Informationen im Internet:
<http://www.luft.schleswig-holstein.de>
Informationen über aktuelle Luftschadstoffkonzentrationen:
Videotext: Nordtext N3, Tafel 676/1-3
Information über aktuelle Ozonkonzentrationen:
Tel.: 04821 – 95106



Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung	3
2 Ergebnisse	6
2.1 Einleitung	6
2.2 Schwefeldioxid	6
2.3 Schwebstaub, Feinstaub (PM10) und Feinstaub (PM2,5)	8
2.4 Schwermetalle als Bestandteile des Feinstaubes (PM10)	11
2.5 Benzo(a)pyren als Bestandteil des Feinstaubes (PM10)	12
2.6 Staubniederschlag und Schwermetalle als Bestandteile des Staubniederschlags	13
2.7 Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide	16
2.8 Benzol	17
2.9 Kohlenmonoxid	18
2.10 Ozon	19
2.10.1 Jahresmittelwert, Informations- und Alarmschwellenwerte	19
2.10.2 Zielwerte	20
2.10.3 Langfristige Ziele	22
3 Gesetzliche Grundlagen	23
4 Eingesetzte Kalibrier- und Messverfahren	24

1 Zusammenfassung

Die Lufthygienische Überwachung Schleswig-Holstein im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist zuständig für die Ermittlung und Beurteilung der Luftqualität im Land Schleswig-Holstein nach den Vorgaben der Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV. Für das Jahr 2017 lassen sich die Ergebnisse folgendermaßen zusammenfassen:

Luftqualität:

- Landesweit war die Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wie Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Benzol relativ gering. Auch im städtischen Hintergrund wurden die Grenzwerte dieser Komponenten eingehalten.
- Die seit dem 1. Januar 2005 geltenden Grenzwerte für Feinstaub (PM₁₀) und der seit dem 1. Januar 2015 geltende Grenzwert für Feinstaub (PM_{2,5}) wurden sicher eingehalten.
- Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist auch in Zukunft zu erwarten, dass die Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid an einzelnen verkehrsbelasteten Standorten den seit 1. Januar 2010 geltenden Grenzwert überschreiten werden.
- Der Informationsschwellenwert für Ozon von 180 µg/m³ wurde im Jahr 2017 an keiner Station überschritten. Die aktuell geltenden Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Vegetation werden eingehalten, die langfristigen Ziele können aber weiterhin nicht flächendeckend eingehalten werden.
- Kohlenmonoxid wird in Schleswig-Holstein aufgrund der geringen Belastungen seit dem Jahr 2009 nicht mehr gemessen.

Änderungen der Messnetzstruktur:

- Zu Beginn des Jahres wurde eine neue Station in Eggebek in Betrieb genommen, die die Belastung repräsentativ für den ländlichen Raum im Landesteil Schleswig ermitteln soll. Die gemessenen Parameter dort sind: Stickstoffoxide, Feinstaub der Fraktionen PM₁₀ und PM_{2,5}, Ozon, Staubniederschlag und Inhaltsstoffe im Staubniederschlag, Ammoniak.
- Die Messstation Schleswig (Ozon-Messstation) wurde außer Betrieb genommen.
- Die Station Kiel-Max-Planck-Straße (städtischer Hintergrund) wurde Ende Juni 2017 in den Kieler Stadtteil Wik an den Bremerskamp in der Nähe der Olshausenstraße verlegt. Die Genehmigung für den ursprünglichen Standort wurde wegen der Neugestaltung der Parkanlage Moorteichwiese nicht verlängert.

Überschreitungen des Grenzwerts für Stickstoffdioxid:

Für die Straßenabschnitte um die Standorte der Messstationen Itzehoe-Lindenstraße, Kiel-Bahnhofstraße und Ratzeburg-Langenbrücker Straße wurden in den Jahren 2006 bzw. 2009 Luftreinhaltepläne aufgestellt. An allen Standorten kam es im Jahr 2010 zu Überschreitungen des seit 1. Januar 2010 geltenden Grenzwerts für Stickstoffdioxid. Gemäß Artikel 22 der EU-Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa war einmalig eine Verlängerung der Fristen unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Das dazu von der Kommission festgelegte Mitteilungsverfahren wurde im Verlauf des Jahres 2011 eingeleitet. Die Kommission erhob im Februar 2013 keine Einwände gegen eine Verlängerung der Frist für die drei betroffenen Straßenabschnitte in Kiel, Itzehoe und Ratzeburg bis zum 31.12.2014. Sie folgte damit der Begründung, dass die Einhaltung des Jahresgrenzwerts für Stickstoffdioxid in allen Bereichen ab dem Jahr 2015 möglich ist. Die Ergebnisse des Jahres 2017 werden in diesem Zusammenhang folgendermaßen beurteilt:

- **Itzehoe:**
In der Lindenstraße in Itzehoe lag die Konzentration für Stickstoffdioxid mit 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) als Jahresmittelwert für das Jahr 2017 im vierten Jahr in Folge sicher unter dem Immissionsgrenzwert von $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- **Ratzeburg:**
Am 28. August 2014 wurden die Baumaßnahmen zur Neuregelung der innerörtlichen Verkehrsführung in Ratzeburg weitgehend abgeschlossen. Die in der Langenbrücker Straße ermittelte Belastung durch Stickstoffdioxid ging seitdem bis auf $33 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahr 2016 zurück. Die Messungen wurden im Februar 2017 eingestellt und die Station abgebaut.
- **Kiel:**
In der Bahnhofstraße wurden mehrfach Umsetzungen der Luftmessstation von der einen auf die andere Straßenseite aufgrund der Verlegung des Parkstreifens notwendig. Überschreitungen des Grenzwerts wurden ursprünglich auf der südwestlichen Straßenseite festgestellt, auf der nordöstlichen Seite lag der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid 2013 bei $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und damit unter dem Grenzwert. Im Juli 2014 wurde die Station wieder auf die südwestliche Straßenseite versetzt (Jahresmittelwert 2014: $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Seitdem liegen die Konzentrationswerte mit $41 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in den Jahren 2017 und 2015 bzw. $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahr 2016 wieder etwas über dem Grenzwert. Die Messungen für Stickstoffdioxid auf der Nordseite des Theodor-Heuss-Rings im Bereich der Fußgängerbrücke Krusenrotter Weg wurden im Verlauf des Jahres 2011 begonnen. Im Jahr 2017 liegt der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid mit $56 \mu\text{g}/\text{m}^3$ weiterhin deutlich über dem Grenzwert. Zur Berücksichtigung der gegenüber dem Luftreinhalteplan Kiel geänderten Verkehrsführungen in der Kieler Bahnhofstraße und der festgestellten Luftbelastung am Theodor-Heuss-Ring wird der Plan in Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel für diese Bereiche fortgeschrieben (Zuständigkeit: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung).

In der Norderstedter Ohechaussee wurde der Betrieb der Luftmessstation Anfang Dezember 2010 nach einer zweijährigen Unterbrechung wegen umfangreicher Straßenbauarbeiten wieder aufgenommen. Die Überschreitung des Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid im Jahr 2011 erforderte auch dort die Aufstellung eines Luftreinhalteplans.

Der Entwurf wurde dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für die Berichterstattung an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften am 16. Oktober 2013 übermittelt. Darin wurde prognostiziert, dass der Abschluss der Baumaßnahmen am so genannten Knoten Ochsenzoll eine Verbesserung der Verkehrssituation und damit auch der Luftqualität in der Ohechaussee bewirkt.

Die Bauarbeiten wurden im November 2013 beendet. Die Messungen der Jahre 2014 bis 2016 zeigten jedoch, dass der Immissionsgrenzwert für Stickstoffdioxid in der Ohechaussee mit 43 - 45 µg/m³ als Jahresmittelwerte zunächst weiterhin überschritten wurde.

Im Jahr 2017 wurde ein Jahresmittelwert von 39 µg/m³ festgestellt und der Grenzwert damit erstmalig eingehalten. Weitergehende Maßnahmen sind daher zurzeit nicht erforderlich.

Gesetzliche Grundlagen:

Seit August 2010 setzt die 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen, 39. BImSchV) zusammen mit dem 8. Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die Richtlinie 2008/50/EG¹ des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa in nationales Recht um. Außerdem sind die Maßstäbe zur Luftqualität in der „Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft 2002)“ berücksichtigt, die unter anderem Prüfkriterien für die Genehmigung von Anlagen festlegt.

Aus den Luftqualitätsrichtlinien ergeben sich für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union folgende Zielsetzungen (Artikel 1):

1. Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen zur Vermeidung, Verhütung oder Verringerung schädlicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt
2. Beurteilung der Luftqualität ... anhand einheitlicher Methoden und Kriterien
3. Gewinnung von Informationen über die Luftqualität zur Bekämpfung von Luftverschmutzungen ... und zur Überwachung langfristiger Tendenzen und der Verbesserung....
4. Gewährleistung des Zugangs der Öffentlichkeit zu Informationen über die Luftqualität
5. Erhaltung der Luftqualität, sofern sie gut ist, und Verbesserung der Luftqualität, wenn dies nicht der Fall ist
6. Förderung der verstärkten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Verringerung der Luftverschmutzung

¹ Diese Richtlinie hob gemäß Artikel 31 mit Wirkung vom 11. Juni 2010 die EU-Richtlinien 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG und 2002/3/EG auf.

2 Ergebnisse

2.1 Einleitung

Die folgenden Tabellen zeigen Auswertungen des Jahres 2017 für die Konzentrationen der Luftschadstoffe Schwefeldioxid, Feinstaub (PM10) und Inhaltsstoffe des Feinstaubes (PM10), Feinstaub (PM2,5), Staubbiederschlag und Inhaltsstoffe im Staubbiederschlag, Stickstoffdioxid, Benzol und Ozon in Schleswig-Holstein.

Für Kohlenmonoxid gibt es eine zusammenfassende Darstellung in Kapitel 2.8.

Zum Vergleich sind jeweils Beurteilungsmaßstäbe der Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) aufgeführt. Ergänzt wird die Beurteilung anhand der Werte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2002).

Die Konzentrationswerte sind

- für Kohlenmonoxid in Milligramm pro Kubikmeter Außenluft (mg/m^3)
- für Schwefeldioxid, Fein/Schwebstaub, Stickstoffdioxid und Benzol in Mikrogramm (Millionstel Gramm) pro Kubikmeter Außenluft ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- für Schwermetalle und Benzo(a)pyren im Feinstaub (PM10) in Nanogramm (Milliardstel Gramm) pro Kubikmeter Außenluft (ng/m^3) und
- für Staubbiederschlag und seine Inhaltsstoffe in Gramm bzw. Mikrogramm pro Quadratmeter und Tag ($\text{g}/\text{m}^2\text{d}$, $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{d}$)

angegeben.

Die Zustandsgrößen für die Berechnung der Schadstoffkonzentrationen sind gemäß EU-Richtlinien seit dem 1. Januar 1999 auf eine Temperatur von 20 °C und einen Luftdruck von 1013 hPa festgelegt. Für Feinstaub (PM10) und Feinstaub (PM2,5) sind die Angaben auf Umgebungsbedingungen bezogen. Die eingesetzten Messverfahren sind in Kapitel 4 aufgelistet.

Die Abbildungen unter den Tabellen zeigen für jede Komponente die Langzeitentwicklung der Konzentrationen in Schleswig-Holstein (Jahresmittelwerte, Anzahl von Überschreitungstagen).

2.2 Schwefeldioxid

Schwefeldioxid wird an der Messstation Brunsbüttel-Cuxhavener Straße mit dem Referenzverfahren nach DIN EN 14212 „Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz“ ermittelt. Zusätzlich sind Passivsammler² exponiert, um einen Vergleich zu den kontinuierlichen Messungen zu ermöglichen. Am Standort Bornhöved werden ausschließlich Passivsammler eingesetzt. Die Ergebnisse des Passivsammlerverfahrens in Bornhöved werden anhand der Vergleichsdaten der Station Brunsbüttel-Cuxhavener Straße kalibriert.

Die Probenahme (Wechsel der Sammler) erfolgt durch die Lufthygienische Überwachung, die Analytik durch das für das Verfahren nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte IVL-Swedish Environmental Research Institute (IVL Svenska Miljöinstitutet).

² Passivsammler – Definition s. Kapitel 4 „Eingesetzte Kalibrier- und Messverfahren“

Schwefeldioxid 2017	TA Luft 2002 Jahres- mittelwert 50 µg/m³	39. BImSchV			
		Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesund- heit (seit 01.01.2005)		Kritische Werte zum Schutz der Vegetation (seit 19.07.2001)	
		Tages- mittelwert 125 µg/m³ 3 Überschrei- tungen/Jahr	Einstunden- mittelwert 350 µg/m³ 24 Überschrei- tungen/Jahr	Jahres- mittelwert 20 µg/m³	Winter 01.10.16 – 31.03.17 20 µg/m³
Brunsbüttel Cuxhavener Straße	1,1	0	0	-	-
Bornhöved*	0,9*	-	-	0,9*	1,1*

* Messung mit Passivsammlern, Probenahme durch LÜSH, Analytik durch IVL Swedish Environmental Research Institute

Tabelle 1: Schwefeldioxid – Auswertungszeitraum 2017 im Vergleich zur TA Luft 2002 und zu Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zu kritischen Werten zum Schutz der Vegetation

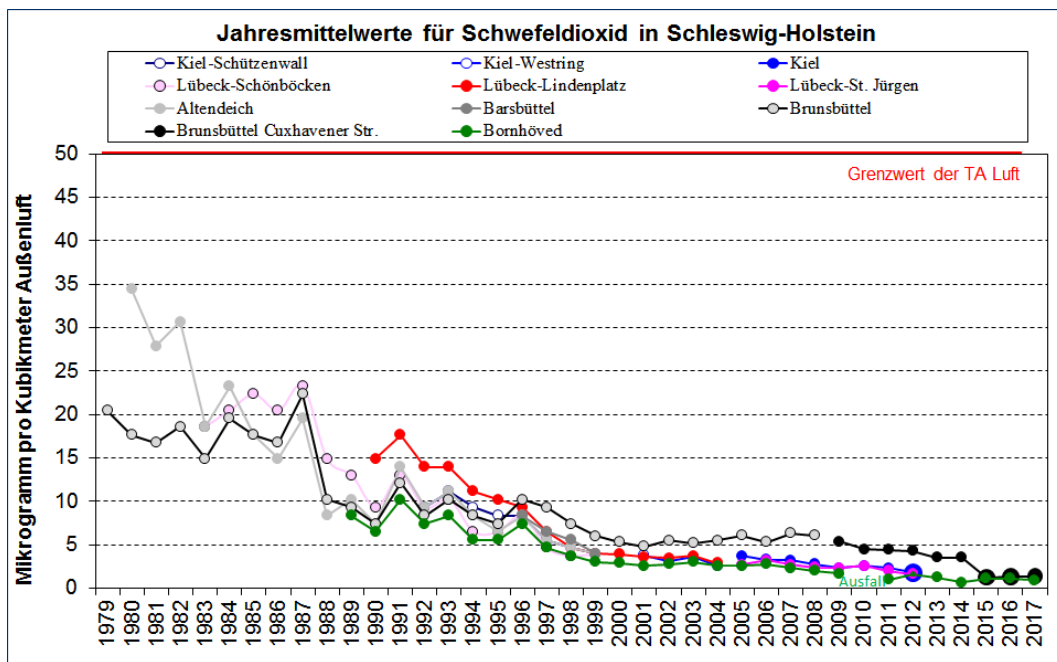


Abbildung 1: Jahresmittelwerte für Schwefeldioxid in Schleswig-Holstein, 1979 – 2017

2.3 Schwebstaub, Feinstaub (PM10) und Feinstaub (PM2,5)

Feinstaub (PM10) und Feinstaub (PM2,5) sind gemäß EU-Richtlinien zur Luftqualität definiert als Partikel, die gröbselektierende Lufterlässe passieren, die für aerodynamische Durchmesser von 10 bzw. 2,5 Mikrometer eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweisen. Zum Kalenderjahr 2001 wurden in Schleswig-Holstein die Schwebstaubmessungen auf diese Anforderungen der Feinstaubmessung umgestellt. Hierfür wurden zunächst sammelnde Verfahren mit Feinstaub (PM10)-Abscheidewirksamkeit eingesetzt, bei denen Filter über einen 24stündigen Zeitraum von der Probenahmezeit durchströmt werden. Die Staubbelastung wird anschließend manuell ausgewogen (Gravimetrie). Seit 2009 wird dieses Verfahren auch für Feinstaub (PM2,5) angewandt.

Zur Feinstaubmessung ist die gravimetrische Methode nach DIN EN 12341 als so genanntes Referenzverfahren festgelegt (Volumenstrom 2,3 m³/h). Alle anderen verwendeten Verfahren, z. B. der Einsatz automatisch arbeitender Messgeräte, müssen anhand des Referenzverfahrens kalibriert werden. Dazu wurde ein europäischer Leitfaden (Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods³) veröffentlicht, der die genaue Vorgehensweise festlegt. Kontinuierlich arbeitende Messgeräte werden eingesetzt, um Aussagen über die aktuelle Belastung der Luft mit Feinstaub zu ermöglichen und die Öffentlichkeit zu informieren. Gravimetrisch erhobene Daten stehen erst mit zeitlicher Verzögerung zur Verfügung.

Die Kalibrierung der Messmethoden, die nicht als Referenzverfahren festgelegt sind, führt dazu, dass die erhobenen Daten im Rahmen der Qualitätssicherung nach Abschluss des Jahres noch einmal neu ausgewertet werden. Dadurch können sich sowohl bei den Mittelwerten als auch bei der Zahl der Überschreitungstage Veränderungen gegenüber den im Verlauf des Kalenderjahres bereits veröffentlichten Daten ergeben. Die abschließende Beurteilung der Luftqualität für das Jahr 2017 erfolgt anhand der nach der Kalibrierung ausgewerteten Daten.

Feinstaub (PM10) 2017		39. BImSchV – seit 01.01.2005 Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit	
		Jahresmittelwert 40 µg/m ³	Tagesmittelwert 50 µg/m ³ 35 Überschreitungen/Jahr (Anzahl)
Lübeck - Moislinger Allee	S	17	8
Lübeck - St. Jürgen	S	16	6
Brunsbüttel - Cuxhavener Straße	S	19	6
Kiel – Bahnhofstraße	S	22	13
Itzehoe – Oelixdorfer Straße	a	16	6
Flensburg - Dr. Todsen-Straße	a	19	3
Eggebek (seit 18.01.)	a	15	2
Bornhöved	a	13	4
Kiel – Max-Planck-Straße (bis 22.06.)	S	18	4
Kiel – Bremerskamp (seit 23.06.)	a	13	0

Tabelle 2: Feinstaub (PM10) - Auswertungszeitraum 2017 im Vergleich zu den Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit (S) Sammler, (a) automatische Messungen

³ <http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf>

Hinweis zu den angegebenen Daten für Feinstaub (PM10) an den Stationen Kiel-Max-Planck-Straße und Kiel-Bremerskamp

Der Wechsel des Kieler Standortes im städtischen Hintergrund von der Max-Planck-Straße an den Bremerskamp fand Ende Juni 2017 statt.

Die Feinstaub(PM10)-Konzentrationen liegen im Jahresverlauf in den Sommermonaten üblicherweise niedriger als in den Wintermonaten und in den Wintermonaten Januar bis März auch noch einmal etwas höher als in den Monaten Oktober bis Dezember. Die Zahl der Tage, an den die Konzentrationswerte den Tagesmittelwert von $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ überschreiten, ist im Allgemeinen von Januar bis etwa März am höchsten. Die unterschiedlichen Feinstaubwerte an den beiden Stationen sind daher nicht nur standortbedingt, sondern werden von den meteorologischen Verhältnissen im Jahresverlauf bestimmt.

Aufgrund der Umstellung des Messverfahrens liegen für die Langzeitbetrachtung keine homogenen Datensätze für Schwebstaub/Feinstaub (PM10) vor.

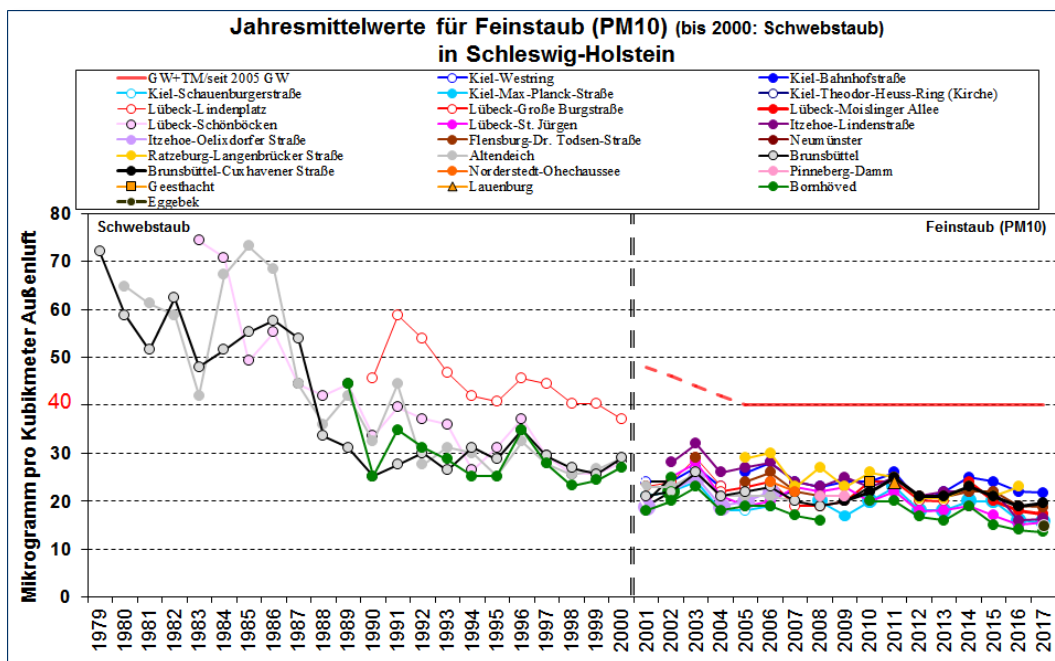


Abbildung 2: Jahresmittelwerte für Schwebstaub und Feinstaub (PM10) in Schleswig-Holstein, 1979 – 2017

Feinstaub (PM _{2,5}) 2017		39. BImSchV – seit 01.01.2015 Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit Jahresmittelwert 25 µg/m ³
Kiel - Bahnhofstraße	a	12
Lübeck - St. Jürgen	S	11
Itzehoe – Oelixer Straße	a	11
Flensburg - Dr. Todsens-Straße	a	10
Brunsbüttel - Cuxhavener Straße	S	12
Eggebek	a	9
Bornhöved	a	9

Tabelle 3: Feinstaub (PM_{2,5}) - Auswertungszeitraum 2017 im Vergleich zum Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit (S) Sammler, (a) automatische Messungen

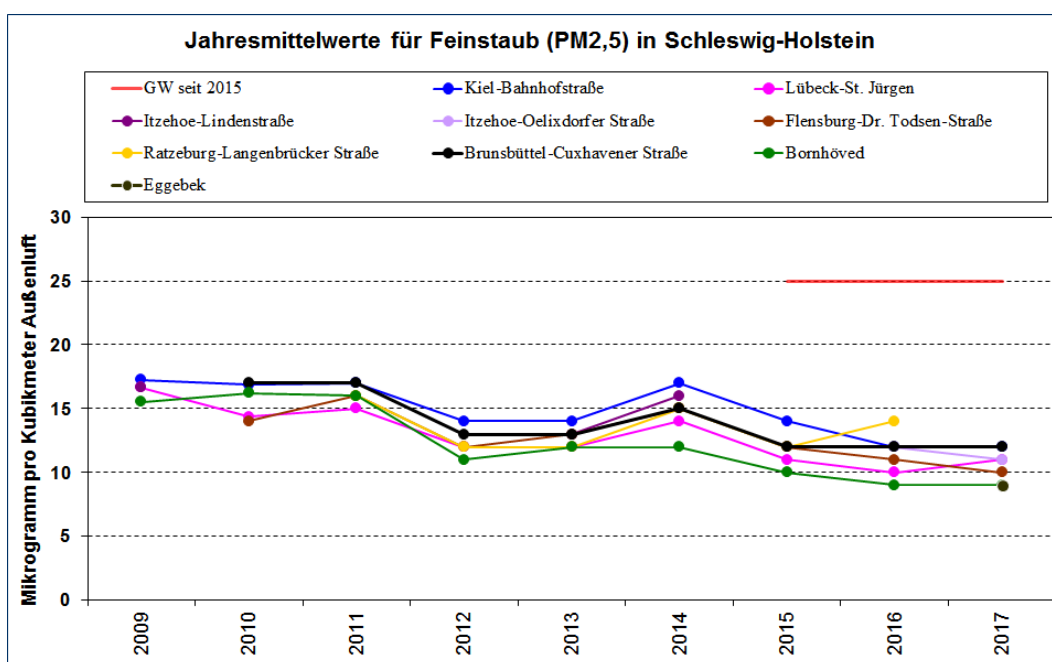


Abbildung 3: Jahresmittelwerte für Feinstaub (PM_{2,5}) in Schleswig-Holstein, 1979 – 2017

2.4 Schwermetalle als Bestandteile des Feinstaubs (PM10)

Schwermetalle im Feinstaub (PM10) 2017	39. BImSchV Grenz- und *Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit Jahresmittelwerte			
	seit 01.01.2005 Blei 500 ng/m ³	*seit 01.01.2013		
		*Cadmium 5 ng/m ³	*Arsen 6 ng/m ³	*Nickel 20 ng/m ³
Kiel – Bahnhofstraße	2,9	0,09	0,42	1,3
Lübeck – St. Jürgen	2,8	0,10	0,42	0,6
Brunsbüttel – Cuxhavener Straße	2,9	0,09	0,43	1,3

Tabelle 4: Schwermetalle im Feinstaub (PM10) - Auswertungszeitraum 2017 im Vergleich zu Grenz- und Zielwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit

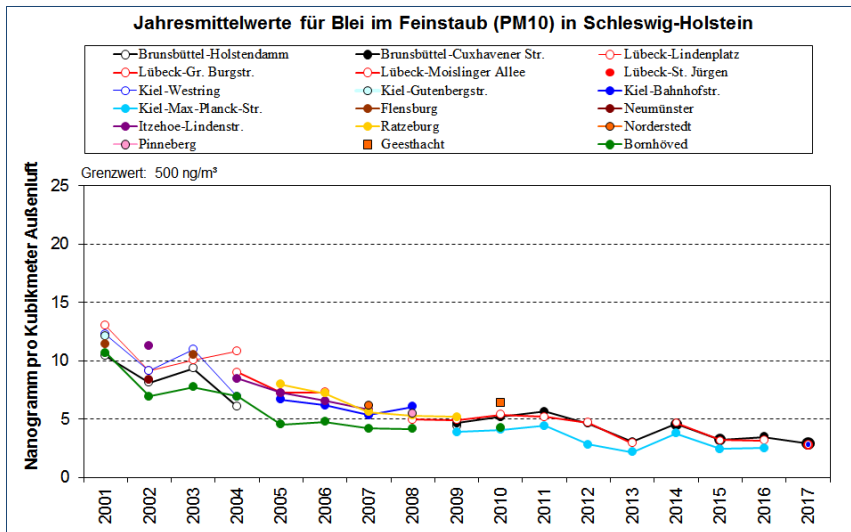
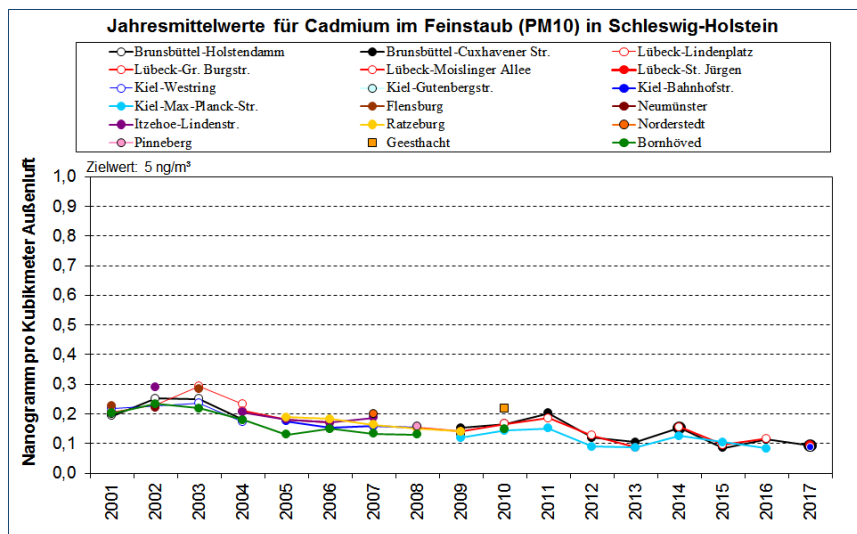


Abbildung 4: Jahresmittelwerte für Blei im Feinstaub (PM10) in Schleswig-Holstein, 2001 - 2017

Abbildung 5: Jahresmittelwerte für Cadmium im Feinstaub (PM10) in Schleswig-Holstein, 2001 - 2017



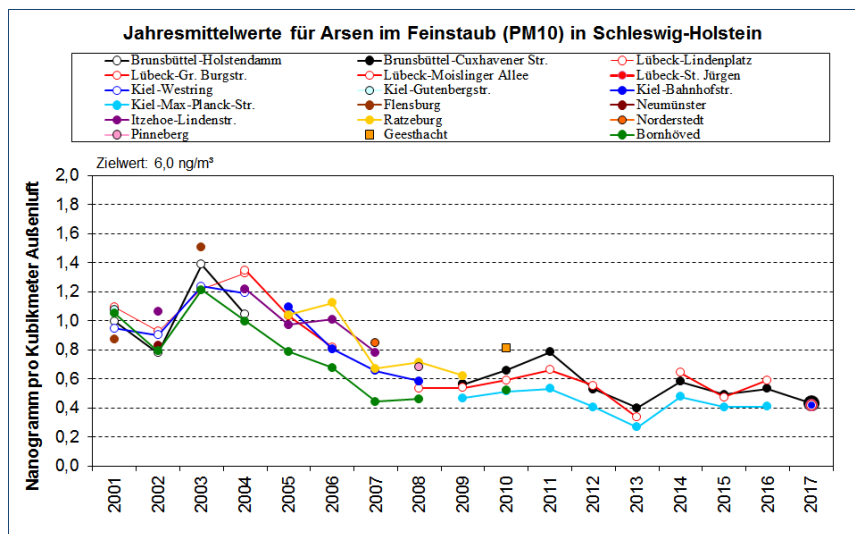


Abbildung 6:
Jahresmittelwerte für Arsen
im Feinstaub (PM10)
in Schleswig-Holstein,
2001 - 2017

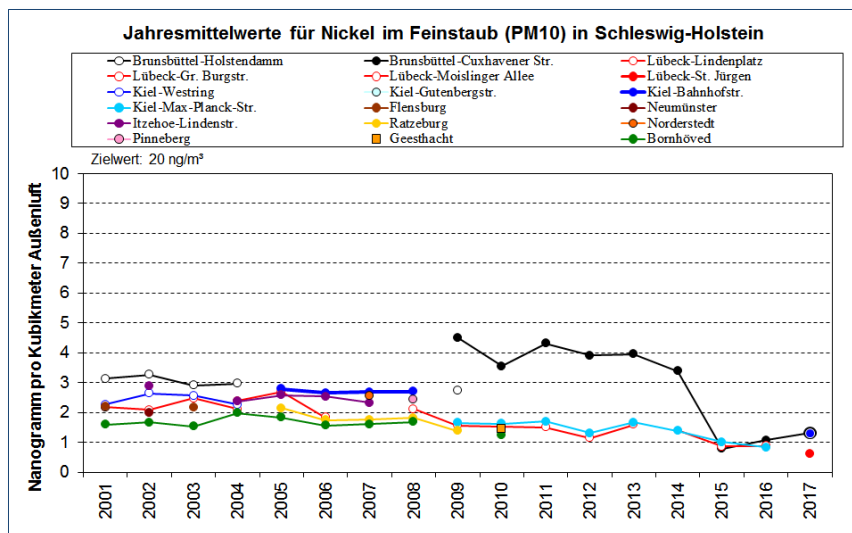


Abbildung 7:
Jahresmittelwerte für Nickel
im Feinstaub (PM10)
in Schleswig-Holstein,
2001 - 2017

2.5 Benzo(a)pyren als Bestandteil des Feinstaubs (PM10)

Benzo(a)pyren im Feinstaub (PM10) 2017	39. BImSchV – seit 01.01.2013 Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit Jahresmittelwert 1 ng/m³
Kiel – Bahnhofstraße	0,19
Lübeck – St. Jürgen	0,14
Brunsbüttel – Cuxhavener Straße	0,11

Tabelle 5: Benzo(a)pyren im Feinstaub (PM10) – Auswertung 2017 im Vergleich zum Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit

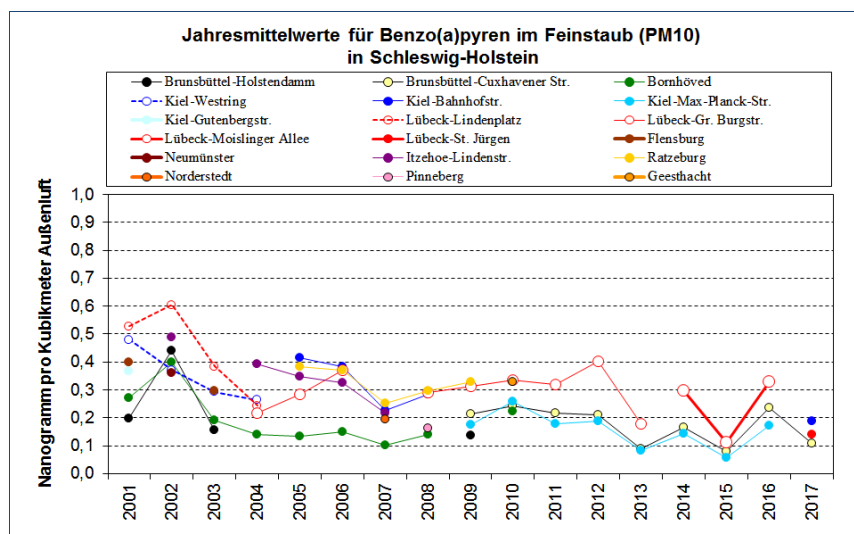


Abbildung 8:
Jahresmittelwerte für
Benzo(a)pyren im
Feinstaub (PM10)
in Schleswig-Holstein,
2001 - 2017

2.6 Staubniederschlag und Schwermetalle als Bestandteile des Staubniederschlags

Staubniederschlag und Inhaltsstoffe 2017	Beurteilungsmaßstab nach TA Luft 2002 Jahresmittelwert - Deposition				
	Staub 0,35 g/m ² d	Cadmium 2 µg/m ² d	Blei 100 µg/m ² d	Nickel 15 µg/m ² d	Arsen 4 µg/m ² d
Kiel - Max-Planck-Straße (bis 22.06.)	0,062	0,09	1,7	0,8	0,23
Kiel - Bremerskamp (seit 23.06.)	0,064	0,15	1,9	1,0	0,22
Lübeck – Moislinger Allee	0,155	0,08	6,4	2,6	0,63
Lübeck - St. Jürgen	0,035	0,05	2,5	1,0	0,25
Altendeich	0,081	0,05	2,7	0,9	0,33
Bornhöved	0,067	0,17	1,5	0,8	0,36
Brunsbüttel - Holstendamm	0,086	0,06	3,4	1,6	0,48
Brunsbüttel – Cuxhavener Straße	0,106	0,09	2,6	1,5	0,43
Eggebek	0,117	0,06	1,6	1,2	0,22
Barsbüttel	0,075	0,13	5,1	1,3	0,67

Tabelle 6: Staubniederschlag und Schwermetalle im Staubniederschlag – Auswertung 2017 im Vergleich zu den Immissionswerten zum Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen und vor schädlichen Umwelteinwirkungen

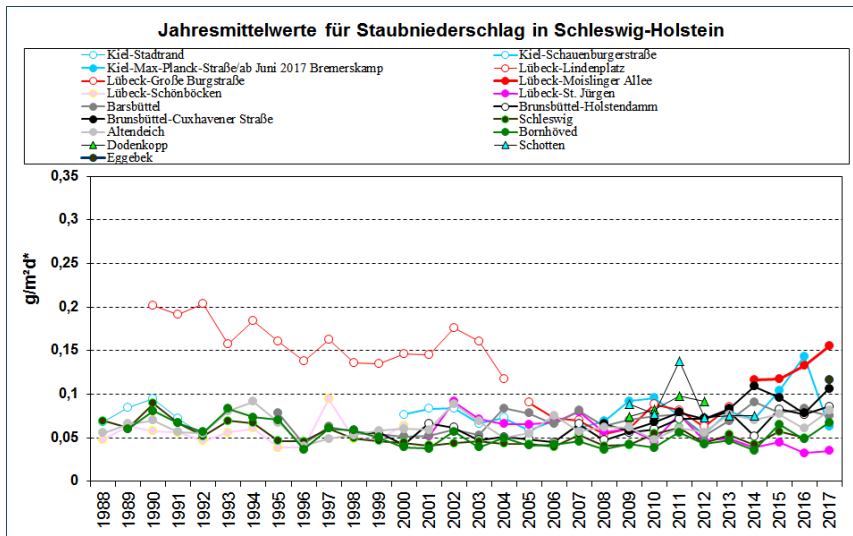


Abbildung 9:
Jahresmittelwerte für
Staubbiederschlag
in Schleswig-Holstein,
1988 – 2017

*Gramm pro Quadratmeter und Tag

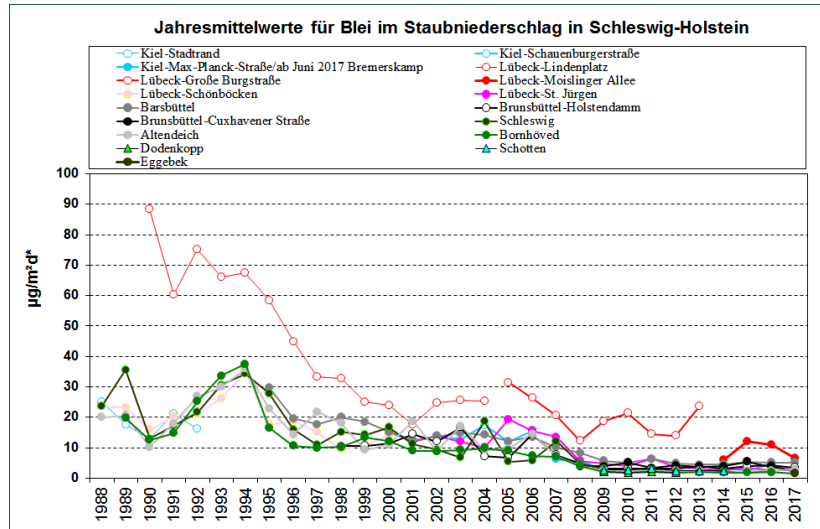


Abbildung 10:
Jahresmittelwerte für Blei
im Staubbiederschlag
in Schleswig-Holstein,
1988 – 2017

*Mikrogramm pro Quadratmeter und Tag


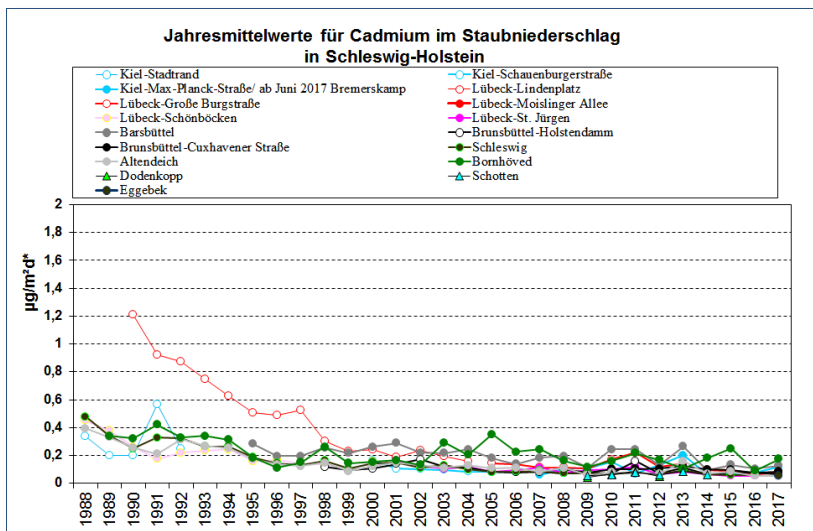


Abbildung 11:
Jahresmittelwerte für
Cadmium im
Staubbiederschlag in
Schleswig-Holstein,
1988 – 2017

* Mikrogramm pro Quadratmeter und Tag

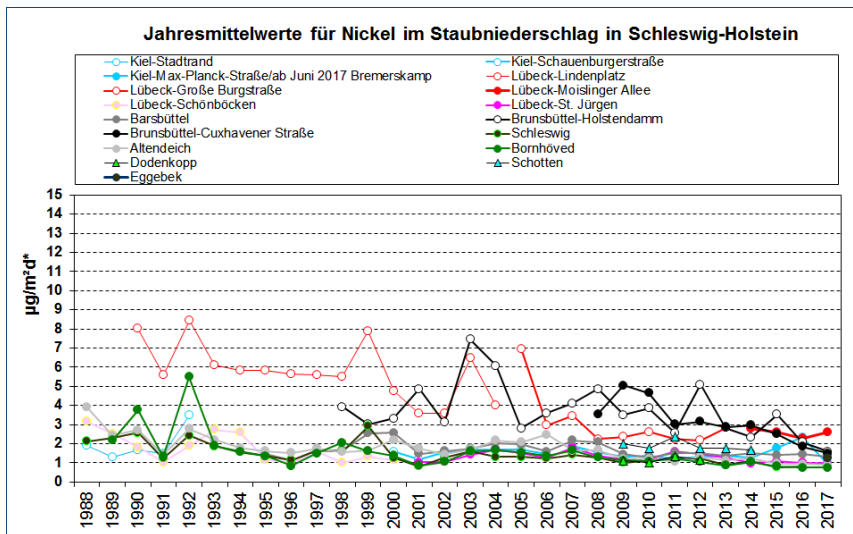

*Gramm pro Quadratmeter und Tag

Abbildung 12:
Jahresmittelwerte für Nickel
im Staubniederschlag
in Schleswig-Holstein,
1988 - 2017

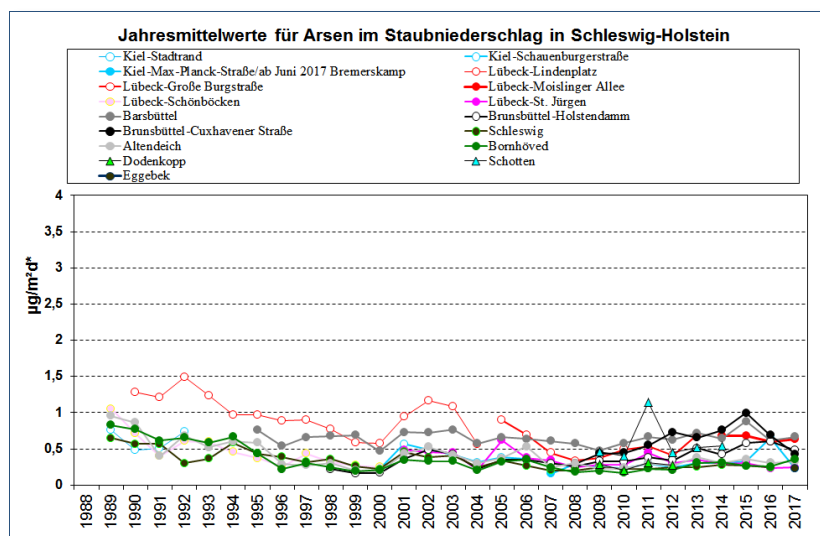


Abbildung 13:
Jahresmittelwerte für Arsen
im Staubniederschlag
in Schleswig-Holstein,
1989 - 2017

*Mikrogramm pro Quadratmeter und Tag

2.7 Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide

Stickstoffdioxid 2017	39. BImSchV – seit 01.01.2010 Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit	
	Jahresmittelwert 40 µg/m³	Einstundenmittelwert 200 µg/m³ 18 Überschreitungen/Jahr
Kiel - Bahnhofstraße	41	0
Kiel – Theodor-Heuss-Ring	56	0
Kiel – Max-Planck-Straße (bis 22.06.)	17	0
Kiel – Bremerskamp (seit 23.06.)	13	0
Lübeck - Moislinger Allee	27	0
Lübeck – Fackenburger Allee	32	0
Lübeck - St. Jürgen	13	0
Norderstedt - Ohechaussee	39	0
Norderstedt - Bekwisch	18	0
Brunsbüttel - Cuxhavener Straße	24	0
Flensburg - Dr. Todsen-Straße	32	0
Itzehoe - Lindenstraße	35	0
Bornhöved	9	0
Eggebek	9	0

Tabelle 7: Stickstoffdioxid – Auswertung 2017 im Vergleich zu den Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit

Stickstoffoxide 2017	39. BImSchV – seit 19.07.2001 Kritischer Wert zum Schutz der Vegetation Jahresmittelwert 30 µg/m³
Bornhöved	11

Tabelle 8: Stickstoffoxide – Auswertung 2017 im Vergleich zum Kritischen Wert zum Schutz der Vegetation

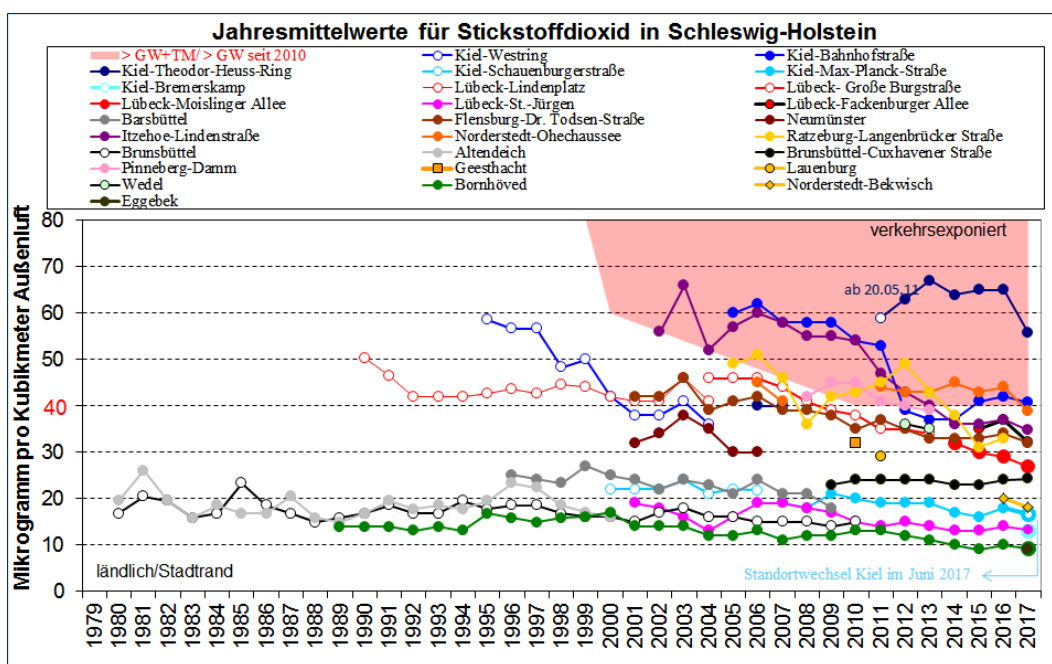


Abbildung 14: Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid in Schleswig-Holstein, 1980 – 2017

2.8 Benzol

Messungen für Benzol werden an den Standorten der automatischen Luftmessstationen mit Passivsammlern⁴ durchgeführt.

Benzol 2017	39. BImSchV – seit 01.01.2010 Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit Jahresmittelwert 5 µg/m ³
Kiel - Bahnhofstraße	1,2
Kiel – Theodor-Heuss-Ring	1,3
Lübeck – Moislinger Allee	1,0
Flensburg – Dr. Todsens-Straße	1,1
Itzehoe - Lindenstraße	1,3
Bornhöved	0,4

Tabelle 9: Benzol – Auswertung 2017 im Vergleich zum Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit

⁴ Passivsammler – Definition s. Kapitel 4 „Eingesetzte Kalibrier- und Messverfahren“

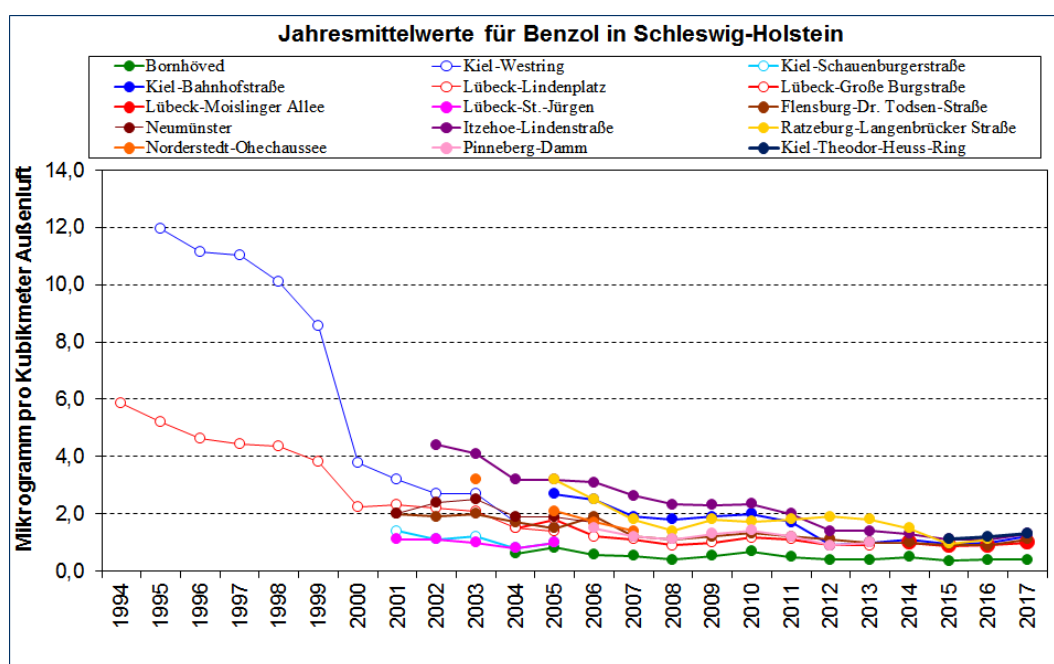


Abbildung 15: Jahresmittelwerte für Benzol in Schleswig-Holstein, 1994 – 2017

2.9 Kohlenmonoxid

Mit Ablauf des Jahres 2008 wurden die kontinuierlichen Messungen für Kohlenmonoxid im Lufthygienischen Messnetz des Landes Schleswig-Holstein beendet. Seit dem Jahr 2003 wurde die so genannte untere Beurteilungsschwelle von 5 Milligramm pro Kubikmeter Außenluft als höchster Achtstundenmittelwert an allen verkehrsorientierten Standorten deutlich unterschritten. Zusätzlich gingen die Konzentrationen über die Jahre zurück. Eine Messverpflichtung besteht nicht und die Fortführung der Messungen ist daher nicht erforderlich. Die folgende Tabelle fasst die Messwerte für Kohlenmonoxid zusammen.

Kohlenmonoxid	Jahresmittelwert	39. BImSchV – seit 01.01.2005 Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit Achtstundenmittelwert 10 mg/m ³ keine Überschreitung
Kiel – Bahnhofstraße (2005 – 2008)	0,89 - 0,70	0 (höchster Wert: 3,21 mg/m ³)
Lübeck – Große Burgstraße (2005 – 2007)	0,56 – 0,51	0 (höchster Wert: 3,56 mg/m ³)
Itzehoe - Lindenstraße (2003 – 2008)	1,16 – 0,73	0 (höchster Wert: 3,88 mg/m ³)
Flensburg – Dr. Todsens-Straße (2003 – 2007)	0,66 – 0,47	0 (höchster Wert: 2,85 mg/m ³)

Tabelle 10: Zusammenfassung der Konzentrationswerte für Kohlenmonoxid an verkehrsexponierten Luftmessstationen in Schleswig-Holstein, 2003 – 2008 im Vergleich zum Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit

2.10 Ozon

2.10.1 Jahresmittelwert, Informations- und Alarmschwellenwerte

Ozon 2017	Jahresmittelwert $\mu\text{g}/\text{m}^3$	39. BImSchV, seit 21.07.2004 Anzahl der Tage mit Überschreitungen Einstundenmittelwert	
		Informations- schwelle $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Alarmschwelle $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Kiel - Max-Planck-Str. (bis 22.06.)/ Bremerskamp (seit 23.06.)	49	0	0
Lübeck - St. Jürgen	50	0	0
Barsbüttel	37	0	0
Brunsbüttel	42	0	0
Bornhöved	53	0	0
Altendeich	47	0	0
Eggebek	52	0	0
Itzehoe	49	0	0
Fehmarn	59	0	0
St. Peter-Ording	62	0	0

Tabelle 11: Ozon – Auswertung 2017 - Jahresmittelwert und Überschreitungen der Informations- und Alarmschwellenwerten für bodennahes Ozon

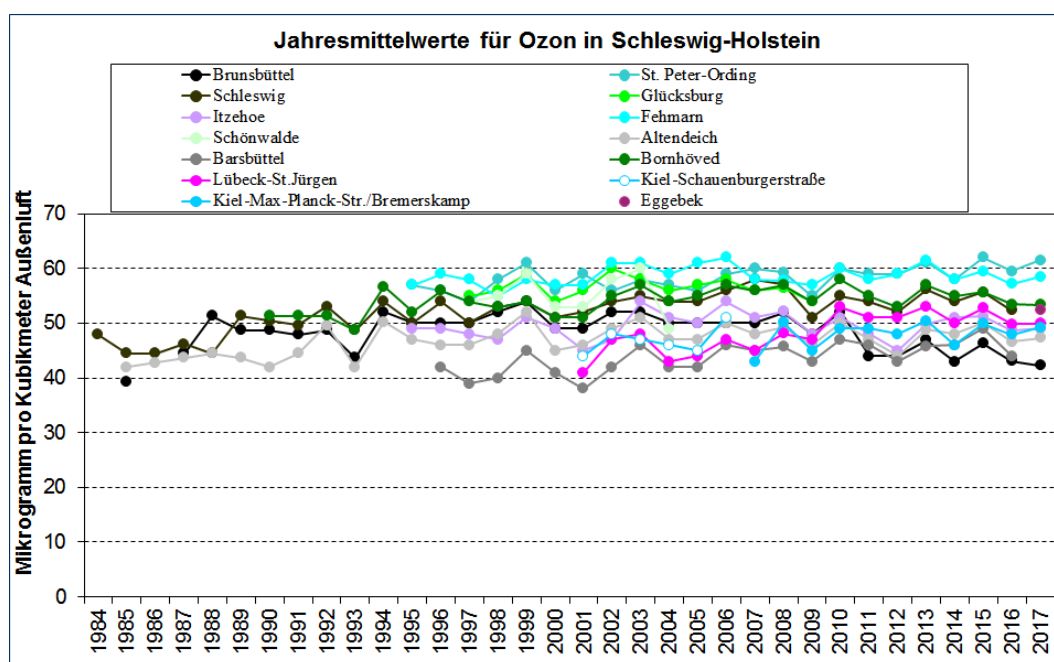


Abbildung 16: Jahresmittelwerte für Ozon in Schleswig-Holstein, 1984 – 2017

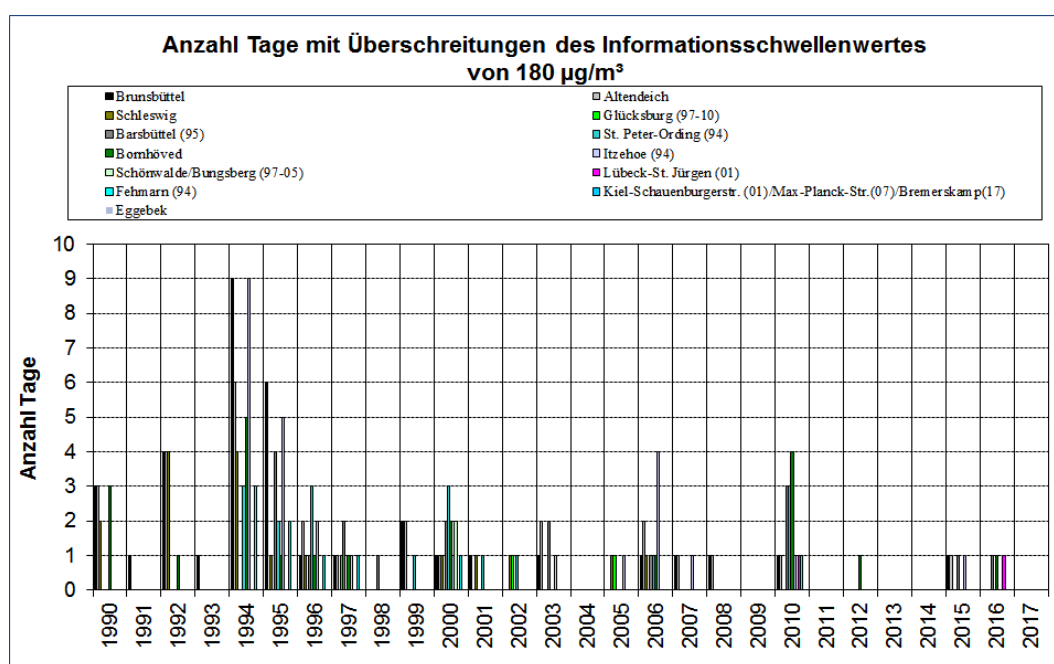


Abbildung 17: Anzahl der Tage mit Überschreitungen der Informationsschwelle, 1990 - 2017

2.10.2 Zielwerte

Ozon Gesundheit: 2015-2017 Vegetation: 2013-2017	39. BImSchV – seit 01.01.2010 Zielwerte	
	zum Schutz der menschlichen Gesundheit Höchster Achtstundenmittel- wert eines Tages: 120 µg/m ³ 25 Überschreitungen/Jahr, gemittelt über 3 Jahre	zum Schutz der Vegetation Einstundenmittelwerte von Mai bis Juli (AOT40 ⁵) 18 000 µg/m ³ *h gemittelt über 5 Jahre
Fehmarn	2	5988
St. Peter-Ording	5	8106
Bornhöved	6	8413
Eggebek (seit 2017)	nicht genügend Daten	
Brunsbüttel	4	3919
Altendeich	5	6559
Kiel - Max-Planck-Str./Bremerskamp	3	4629
Itzehoe	8	7519
Lübeck - St. Jürgen	9	8558
Barsbüttel	7	6651

Tabelle 12: Ozon - Auswertung über die Mittelungszeiträume 2015 - 2017 und 2013– 2017 im Vergleich zu den Zielwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz der Vegetation

⁵ "AOT40" - ausgedrückt in Mikrogramm Stunden per Kubikmeter - die über einen vorgegebenen Zeitraum summierte Differenz zwischen Ozonkonzentrationen über 80 Mikrogramm x Stunden per Kubikmeter und 80 Mikrogramm x Stunden per Kubikmeter unter ausschließlicher Verwendung der täglichen 1-Stunden-Mittelwerte zwischen 8.00 und 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

2.10.3 Langfristige Ziele

Ozon 2017	39. BImSchV (Zeitpunkt nicht festgelegt) Langfristige Ziele		
	zum Schutz der menschlichen Gesundheit Höchster Achtstunden- mittelwert eines Tages: 120 µg/m ³		zum Schutz der Vegetation Einstundenmittelwerte von Mai bis Juli (AOT40 ⁶) 6000 µg/m ³ *h
	höchster Konzentrationswert	Anzahl Tage mit Überschreitungen	
Fehmarn	120	0	3606
St. Peter-Ording	130	3	5529
Bornhöved	120	0	5153
Eggebek	114	0	3147
Brunsbüttel	111	0	1618
Altendeich	120	0	3487
Kiel - Max-Planck-Straße/Bremerskamp	114	0	3096
Itzehoe	122	1	4657
Lübeck - St. Jürgen	119	0	5004
Barsbüttel	117	0	1398

Tabelle 13: Ozon – Auswertung 2017 im Vergleich zu den langfristigen Zielen für den Schutz der menschlichen Gesundheit und den Schutz der Vegetation

⁶ "AOT40" - ausgedrückt in Mikrogramm Stunden per Kubikmeter - die über einen vorgegebenen Zeitraum summierte Differenz zwischen Ozonkonzentrationen über 80 Mikrogramm x Stunden per Kubikmeter und 80 Mikrogramm x Stunden per Kubikmeter unter ausschließlicher Verwendung der täglichen 1-Stunden-Mittelwerte zwischen 8.00 und 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

3 Gesetzliche Grundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist)

Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV - Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 18. Juli 2018 (BGBl. I S. 1222) geändert worden ist)

Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa

Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft (4. Tochterrichtlinie, 4. EU-TRL)

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 24. Juli 2002

4 Eingesetzte Kalibrier- und Messverfahren

1. Schwefeldioxid

DIN EN 14212:2012-11

Außenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz; Deutsche Fassung EN 14212:2012

SS-EN ISO 10304-1:2009

Vattenundersökningar - Bestämning av lösta fluorid-, klorid-, nitrit-, orto-fosfat-, bromid-, nitrat- och sulfationer genom jonkromatografi - Del 1: Metod för vatten med låg föroreningsgrad (ISO 10 304-1:1992)

(IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg och Stockholm)

Definition für Passivsammler nach DIN EN 13528-1:2002-12

Eine Vorrichtung, die in der Lage ist, Proben von Gasen oder Dämpfen aus der Atmosphäre zu nehmen, wobei die Aufnahme durch physikalische Prozesse wie Gasphasendiffusion durch eine ruhende Luftschicht oder ein poröses Material oder Permeation durch eine Membran geregelt wird, jedoch nicht durch aktive Bewegung der Luft durch den Sammler.

ANMERKUNG: „Aktiv“ bezieht sich üblicherweise auf die durch eine Pumpe hervorgerufene Luftbewegung.

2. Schwebstaub, Feinstaub (PM10) und Feinstaub (PM2,5)

DIN EN 12341:2014-08

Außenluft - Gravimetrisches Standardmessverfahren für die Bestimmung der PM₁₀- oder PM_{2,5}-Massenkonzentration des Schwebstaubes; Deutsche Fassung EN 12341:2014

DIN EN 16450:2017-07

Außenluft - Automatische Messeinrichtungen zur Bestimmung der Staubkonzentration (PM10; PM2,5); Deutsche Fassung EN 16450:2017

Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - Report by an EC Working Group on Guidance for the Demonstration of Equivalence, Januar 2010

3. Schwermetalle als Bestandteile des Feinstaubes

DIN EN 14902:2005-10

Außenluftbeschaffenheit - Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von Pb/Cd/As/Ni als Bestandteil der PM₁₀-Fraktion des Schwebstaubes; Deutsche Fassung EN 14902:2005

4. Benzo(a)pyren als Bestandteil des Feinstaubes

DIN EN 15549:2008-06

Luftbeschaffenheit - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Benzo[a]pyren in Luft; Deutsche Fassung EN 15549:2008

DIN EN 15549:2008-06

Luftbeschaffenheit - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Benzo[a]pyren in Luft;
Deutsche Fassung EN 15549:2008

DIN CEN/TS 16645:2014-07; DIN SPEC 33968:2014-07

Außenluft - Verfahren zur Messung von Benz[a]anthracen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[j]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen, Dibenz[a,h]anthracen, Indeno[1,2,3-cd]pyren und Benzo[ghi]perylen; Deutsche
Fassung CEN/TS 16645:2014

5. Staubniederschlag und Schwermetalle als Bestandteile des Staubniederschlags

VDI 4320 Blatt 2:2012-01

Messung atmosphärischer Depositionen - Bestimmung des Staubniederschlags nach der Bergerhoff-
Methode

DIN EN 15841:2010-04

Luftbeschaffenheit - Messverfahren zur Bestimmung von Arsen, Cadmium, Blei und Nickel in atmo-
sphärischer Deposition; Deutsche Fassung EN 15841:2009

VDI 2267 Blatt 16:2007-07

Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft - Messen der Massenkonzentration von As, Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Sb, V und Zn als Bestandteile des Staubniederschlags mit Hilfe der Atomabsorptions-
spektrometrie (AAS)

6. Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide

DIN EN 14211:2012-11

Außenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid und Stickstoffmo-
noxid mit Chemilumineszenz; Deutsche Fassung EN 14211:2012

VDI 2453 Blatt 2:2002-10

Messen gasförmiger Immissionen - Messen der Stickstoffmonoxid- und Stickstoffdioxid-Konzentration
- Kalibrierung von NO/NO_x-Chemilumineszenz-Messgeräten mit Hilfe der Gasphasentitration

7. Benzol

DIN EN 13528-1:2002-12

Außenluftqualität - Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und Dämpfen;
Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13528-
1:2002

DIN EN 13528-3:2004-04

Außenluftqualität - Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und Dämpfen -
Teil 3: Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung; Deutsche Fassung EN 13528-3:2003

DIN EN 14662-5:2005-08

Luftbeschaffenheit - Standardverfahren zur Bestimmung von Benzolkonzentrationen - Teil 5: Diffusionsprobenahme mit anschließender Lösemitteldesorption und Gaschromatographie; Deutsche Fassung EN 14662-5:2005

8. Ozon

DIN EN 14625:2012-12

Außenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Ozon mit Ultraviolett-Photometrie; Deutsche Fassung EN 14625:2012